

# कार्यालय नगर निगम, आगरा

पत्रांक:- 252/D/MSA/2022

दिनांक:- 04-06-2022

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डी-1 कमला नगर आगरा के पत्र दिनांक 04.06.2022 पर स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक सैनीटरी वार्ड हरीपर्वत-4 की आख्या दिनांक 04.06.2022 के आधार पर उक्त विद्यालय को स्वच्छता की दृष्टि से वर्ष 2022-2023 के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

04-06-22  
नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम आगरा

  
प्रधानाचार्य  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
सी० ए० स्कूल  
कमला नगर, आगरा

  
प्रबन्धक  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय  
कमला नगर, आगरा

# JALKAL LABORATORY (HQ), NAGAR NIGAM, AGRA

## Chemical Water Analysis Test Report

Source of Sample — R.O. Agency/Deptt.- Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, D-1 Kamla Nagar, Agra, Date and Time of Collection: 16- 06-2022 (9.30 am) Date of Reciept 16-06-2022 (12.30 pm)

Sr. No	Parameters	IS : 10500(1991) (2012)	Result	Unit
1	Turbidity	1.0-5.0	NIL	NTU/1
2	Colour	5.0-15.0	NIL	P.Scale
3	pH	6.5-8.5	7.24	-
4	Total Dissolved Solids (TDS)	500.2-2000.0	114	Mg/L
5	Total Hardness as CaCO <sub>3</sub>	200-600	102	Mg/L
6	Calcium Hardness	-	62	Mg/L
7	Magnesium Hardness	-	40	Mg/L
8	Total Alkalinity (M) as CaCO <sub>3</sub>	200.0-600.0	120	Mg/L
9	Chlorides	250.0-1000	34	Mg/L
10	Sulphate	200-400	NIL	Mg/L
11	Nitrates	45-100	NIL	Mg/L
12	Flourides	1.0-1.5	NIL	Mg/L
13	Calcium as Ca <sup>++</sup>	75.0-200.2	24.8	Mg/L
14	Magnicium as Mg <sup>++</sup>	30.0-100	9.76	Mg/L
15	Iron as Fe	0.30-1.0	NIL	Mg/L
16	Maganese	0.1-0.3	NIL	Mg/L

## Bacteriological Test Report

			Result		
1	Coliform	NIL	NIL	NIL	CFU/100 MI
2	E.Coli	NIL	NIL	NIL	CFU/100 MI

Remark:- The result conforms to standard IS : 10500 (2012) hence potable.

Chief Chemist

Jalkal Vibhag, Nagar Nigam, Agra

प्रधानाचार्य  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
सी० एच० स्कूल  
कमला नगर भागण

प्रबन्धक  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय  
कमला नगर भागण

# ALKAL LABORATORY (HQ), NAGAR NIGAM, AGRA

## Chemical Water Analysis Test Report


Source of Sample — Submersible Agency/Deptt.- Saraswati Vidya Mandir, Senior  
Secondary School, D-1 Kamla Nagar, Agra, Date and Time of Collection: 16-06-2022 (9.30  
am) Date of Receipt 16-06-2022 (12.30 pm)

Sr. No	Parameters	IS : 10500(1991) (2012)	Result	Unit
1	Turbidity	1.0-5.0	3.6	NTU
2	Colour	5.0-15.0	NIL	P.Scale
3	pH	6.5-8.5	7.23	-
4	Total Dissolved Solids (TDS)	500 Max	984	Mg/L
5	Total Hardness as CaCO <sub>3</sub>	300 Max	480	Mg/L
6	Calcium Hardness	-	192	Mg/L
7	Magnesium Hardness	-	288	Mg/L
8	Total Alkalinity (M) as CaCO <sub>3</sub>	200.0-600.0	354	Mg/L
9	Chlorides	230 Max	258	Mg/L
10	Sulphate	200 Max	198	Mg/L
11	Nitrates	45 Max	44	Mg/L
12	Flourides	1.2 Max	1.1	Mg/L
13	Calcium as Ca <sup>++</sup>	75 Max	76.8	Mg/L
14	Magnicium as Mg <sup>++</sup>	30 Max	70.8	Mg/L
15	Iron as Fe	0.3 Max	NIL	Mg/L
16	Maganese	0.1 Max	NIL	Mg/L


## Bacteriological Test Report

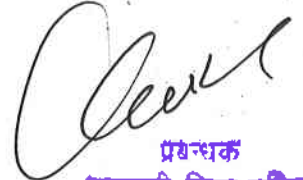
			Result			
1	Coliform	NIL	NIL	NIL	CFU/100 MI	
2	E.Coli	NIL	NIL	NIL	CFU/100 MI	

Remark:- Water Sample conforms to IS : 10500 (2012) hence potable.

  
Chief Chemist

Jalkal Vibhag, Nagar Nigam, Agra

  
प्रधानाचार्य  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
सी० ए० स्कूल  
कमला नगर आगरा

  
प्रबन्धक  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय